

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА МЕРОШИНА  
Општинска управа  
Ул.Цара Лазара бр.17  
18252 Мерошина

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА	
Примљено:	28.08.2023
Број:	350-775/3

Број: 130-00-UTD-003-1135/2023 - 002

Датум: 23-08-2023

**Предмет: Услови за потребе израде Плана детаљне регулације „Солар Југбогдановац“ у Југбогдановцу Општина Мерошина**

На основу вашег захтева, број 350-775/2023 од 15.08.2023. године, који је код нас заведен 18.08.2023. године под бројем АСЕ-50072, као и достављене документације (граница плана са претежном наменом површина и Одлука о изради ПДР у папирном облику), обавештавамо вас о следећем:

1. Према послатој документацији, видљиво је да у обухвату предметног Плана детаљне регулације нема објеката који су у власништву „Електромрежа Србије“ А.Д.
2. Према Плану развоја преносног система и Плану инвестиција, предвиђене су следеће активности:
  - Реконструкција ДВ 114/3 по истој траси око 19.66 km;
  - Доградња-измештање ДВ 114/3 на ДВ 1245 око 12.7 km;
  - Доградња двосистемског далековода (ДВ 114/3+ДВ 1245) по новој траси око 5.8 km
3. У случају градње линијских објеката од електропроводног материјала (цевоводи, гасоводи, нафтоводи бакарни ТК каблови, енергетски каблови са металним плаштом и др.) у оквиру граница обухвата предметног Плана детаљне регулације „Солар Југбогдановац“ у Југбогдановцу Општина Мерошина, због индуктивног утицаја високонапонских далековода који се налазе ван оквира граница обухвата предметног Плана детаљне регулације „Солар Југбогдановац“ у Југбогдановцу Општина Мерошина потребно је обратити се за услове EMC АД.

Важност предметних услова је две године од датума издавања или краће уколико дође до промене законских регулатива и прописа. Након истека овог рока подносилац захтева је дужан да тражи обнову важности истих.

За сва додатна објашњења можете се обратити Сектору за високонапонске водове, Дирекција за техничку подршку преносном систему, Улица војводе Степе 412, 11000 Београд и Татијани Лучић на тел. 011/3957-116.

С поштовањем,

Извршни директор за пренос  
електричне енергије

Бранко Ђорђевић, дипл. инж. електр.


Копије доставити:

- Пренос електричне енергије, Дирекција за одржавање преносног система, РЦО Крушевац
- Пренос електричне енергије, Дирекција за испитивање и анализу стања елемената високонапонских водова

Други оригинал:

- Архива



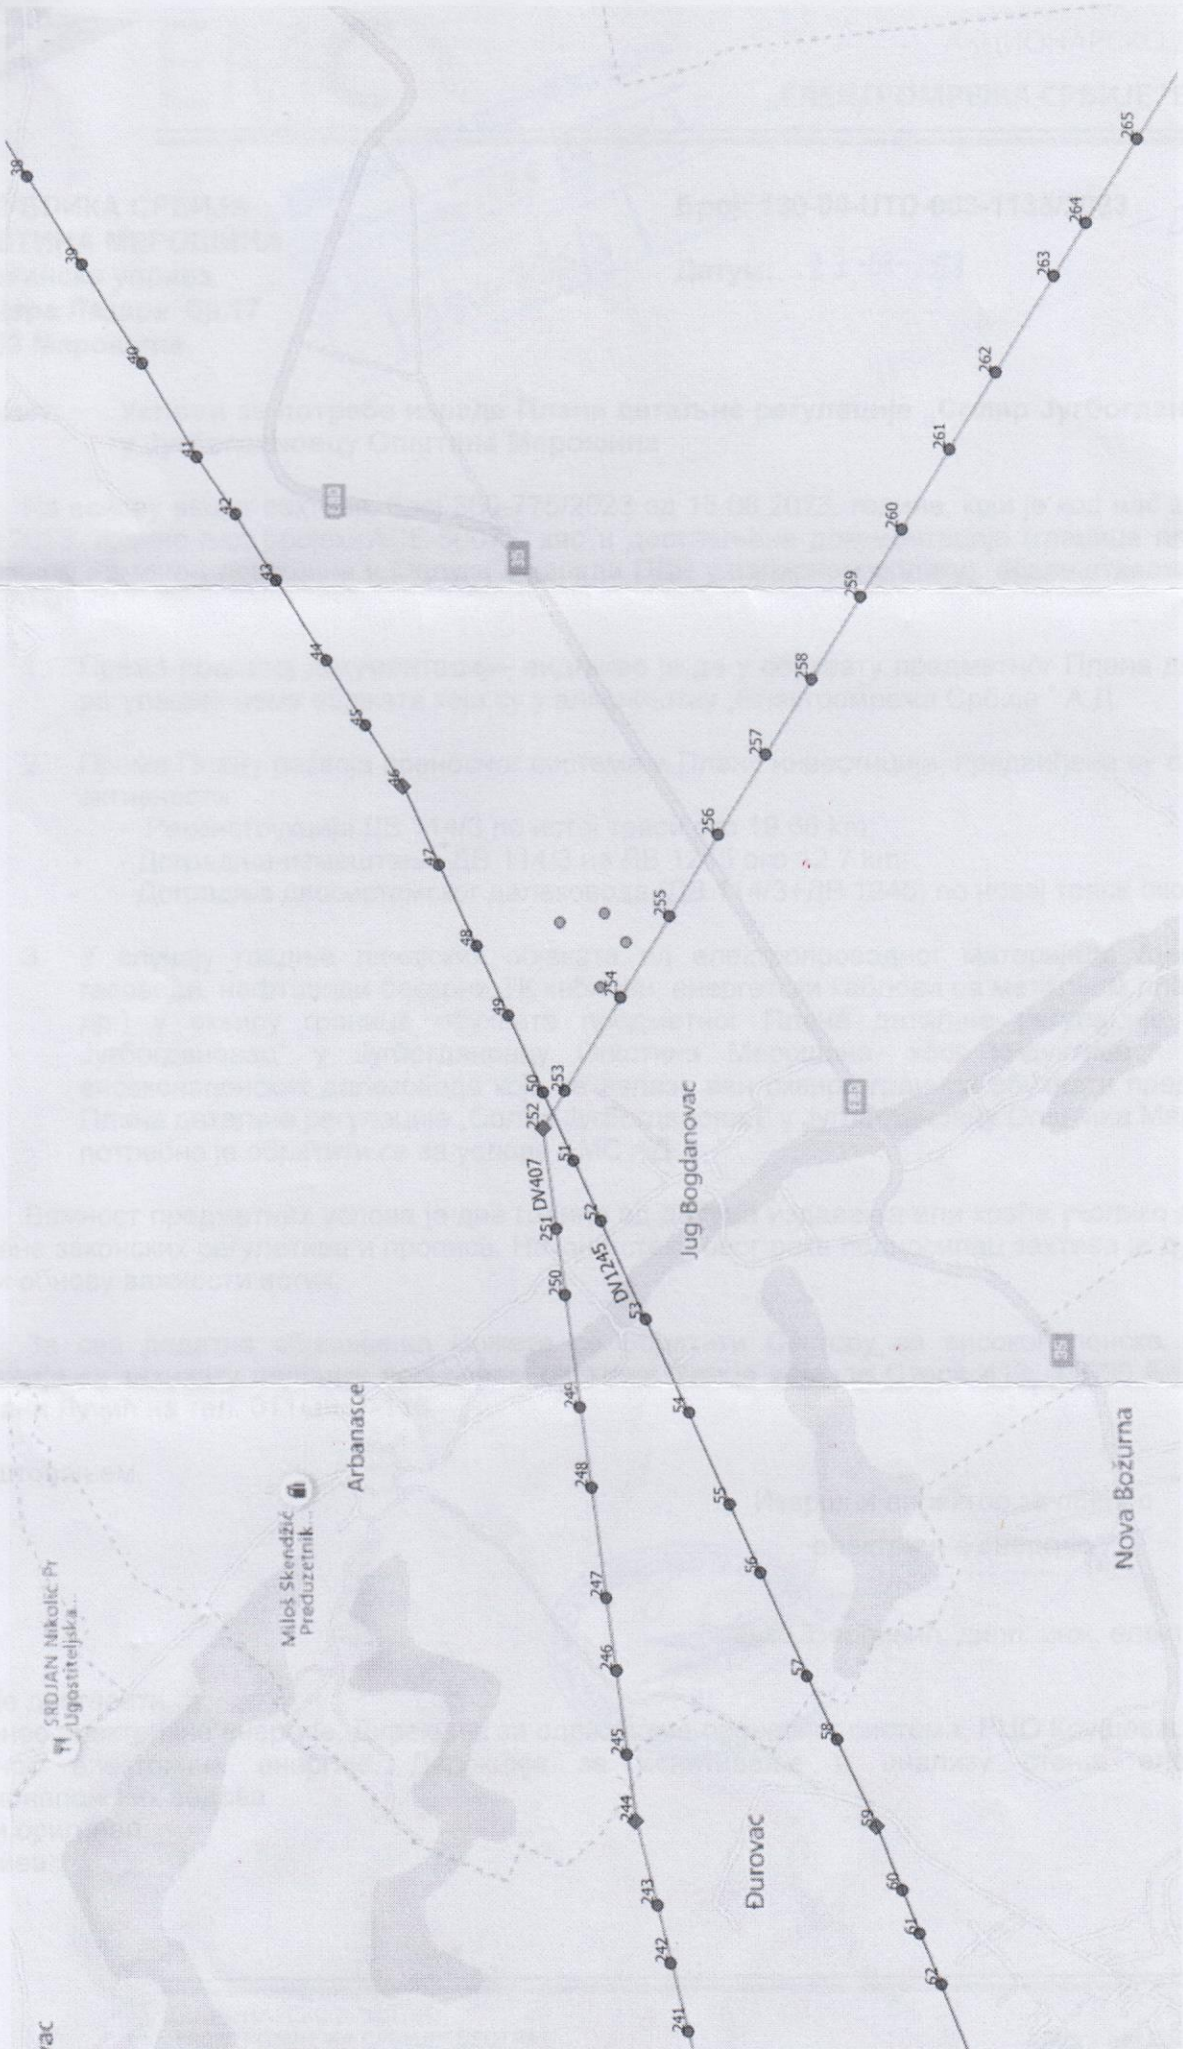

SRDJAN NIKOLIC Pr  
Ugostiteljska...

Milost Skendzic  
Preduzetnik

Arbanasce

Jug Bogdanovac

Nova Božurna

Đurovac

D134

D134

D134

D134

251 DV407

D134

253

252

51

52

53

246

248

247

246

245

244

243

242

241

48

49

50

51

52

53

44

45

46

47

41

42

43

38

39

40

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

262